

Intelligentes SMS Alarm- / Fernüberwachungsmodul mit DI/DO/AI und



- Alarm-SMS über Digitaleingänge oder Analoggrenzwerte
- Digital- und Analogeingänge via SMS abfragen
- Digitalausgänge (optional) mit SMS schalten
- Alarm bei Stromausfall dank integrierter Mini-USV
- Konfiguration über PC-Software, Steuerung per SMS
- Integrierter Temperatursensor
- Datenlogging-Funktion

<https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/MY2B-X-X-M-G>

Beschreibung

Mit dem MyAlarm2-Modem bietet Wachendorff ein Alarmmodul / Fernüberwachungsmodul, um dezentrale Systeme oder Anlagen zu überwachen und zu steuern. Zusätzlich lassen sich, entsprechend der individuellen Notwendigkeit, Alarmlinien definieren. Das Modem MY2B umfasst einen NTC-Sensor, 4DI, 2AI, 2DO (optional) und Datenloggerfunktionen. Das Gerät kann Befehle per SMS oder Anruf empfangen, Aktions- oder Alarmbenachrichtigungen per SMS oder E-Mail* senden und Protokolle per FTP oder E-Mail* versenden. Sie können mit MyAlarm2 auch mit zeitgesteuerten Befehlen über jedes GSM-Telefon/Gerät oder Smartphone interagieren. Für Apple- und Android-Geräte ist die SENECA SMS-App verfügbar. Diese App bietet Schaltflächen, die das Senden von String-Befehlen und deren Anpassung über vordefinierte Vorlagen erleichtern. Das Nutzer-/Rechtemanagement ermöglicht es Ihnen die Lese- und Schreibrechte an die verschiedenen Nutzer und Bediener anzupassen. Die integrierten umfangreiche Alarm- und Automatisierungsregeln versetzen Sie in die Lage eine, auf Ihre Bedürfnisse, maßgeschneiderte Lösung zu realisieren. Konfigurieren Sie Ihr MyAlarm2-Modem mit der kostenlosen PC-Software EASY MYALARM2.

* => Informationen zu den Kosten für den Versand von SMS und Datenverbindungen vom MY2B-Steuergerät erhalten Sie von Ihrem SIM-Anbieter.

Produkt-Details


Digitale Eingänge:	Anzahl: 4 Schalttyp: positiv schaltend (PNP), Max. Frequenz: 30 Hz Schaltwelle OFF: 0 bis 3 VDC, I < 1mA Schaltwelle ON: 6 bis 24 VDC, I > 3mA
Digitale Ausgänge (optional):	Nur beim MY2B-R-0-M-G: Anzahl: 2 Schalttyp: Schließer Belastbarkeit: 3A @ 250V
Analog Eingänge:	Anzahl: 2 Spannung: 0 bis 30 VDC oder Strom: 0 bis 20 mA Genauigkeit 0,1%
SIM-Karten-Slot:	Anzahl: 1 Mini-SIM-Karte Einschub befindet sich auf der rechten Seite des Gerätes.
MicroSD-Karten-Slot:	Anzahl: 1 Für SD-Karten und SD-HD-Karten Max. 32 GByte
Versorgung:	6 VDC bis 15 VDC, max. 500 mA Stromaufnahme: max. 3,5 W

Batterie/Akku:	Lithiumionen, 3,7 V - 1.000 mAh, wiederaufladbar nicht auswechselbar
Sensorversorgung:	12 VDC @50 mA
Temperatursonde:	interner NTC-Thermistor
USB-Port:	1x Micro-USB-Port für die Konfiguration und Stromversorgung
Display:	LCD-Display 128 x 32 Dots mit sichtbarem Bereich von 39 mm x 8,6 mm
Anschlüsse:	Federklemmen, Abstand 3,5 mm Micro-USB-Anschluss SMA Buchse für Antennenanschluss
CPU:	ARM 32 Bit
Interner Speicher:	Flash 1MB (Programm) + 8 MB (Log + Daten)
Unterstützte Frequenzbänder:	GSM: Quad-Band: 850, 900, 1800, 1900 MHz
LED:	2 x Signalanzeige für Versorgung und GSM/GPRS Kommunikation
Software:	Easy MyAlarm2 zur Parametrierung des Gerätes
App:	Seneca SMS für Android- und IOS-Betriebssysteme
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: Bei vorhandener Versorgung: -20 °C bis +55 °C Bei Benutzung mit Batterie (Mit Entladung): -20 °C bis +45 °C Das Nachladen ist im folgendem Bereich möglich: 0 °C bis +45 °C Lagerungstemperatur: -20 °C bis +20°C < 1 Jahr -20 °C bis +45°C < 3 Monate -20 °C bis +60°C < 1 Monat
Luftfeuchtigkeit:	30% bis 90%, nicht kondensierend
Schutzart:	IP20
Gehäuse:	Polykarbonat / ABS Farbe: Grau
Abmessungen (BxHxT):	Ohne Antenne und ohne Hutschienen Clip: 80 mm x 108 mm x 32 mm Ohne Antenne mit Hutschienen Clip: 80 mm x 108 mm x 40 mm

Information zur Antenne:	Abmessungen (BxH): Breite unten: 10,4 mm Breite oben: 7,32 mm Höhe: 49 mm Steckertyp: SMA-Stecker RoHS Konform Frequenzbereich: 850/ 900 / 1800 / 1900/ 2100 MHz
Gewicht:	Gerät ca. 150g Kompletter Lieferumfang ca. 500g
Befestigung:	Montage auf der DIN-Hutschiene oder an der Wand in vertikaler Position. Die Montage des Gerätes im Metallschrank oder über Geräten die Wärme erzeugen, vermeiden.
Lieferumfang:	Alarmmodem MY2B Kurzstabantenne Installationsanleitung (englisch) Schnellstart-Anleitung (englisch) CD mit der lizenzierten Konfigurationssoftware und den Handbüchern im PDF-Format Steckernetzteil (230VAC -> 12 VDC) mit offenen Aderenden USB-Kable (USB Typ A auf Micro-USB Type B) Hutschienen- und Wandbefestigung inkl. Schrauben und Dübeln
Hersteller:	SENECA S.r.l.

Zeichnungen
Abmessungen

ABMESSUNGEN DES GEHÄUSES

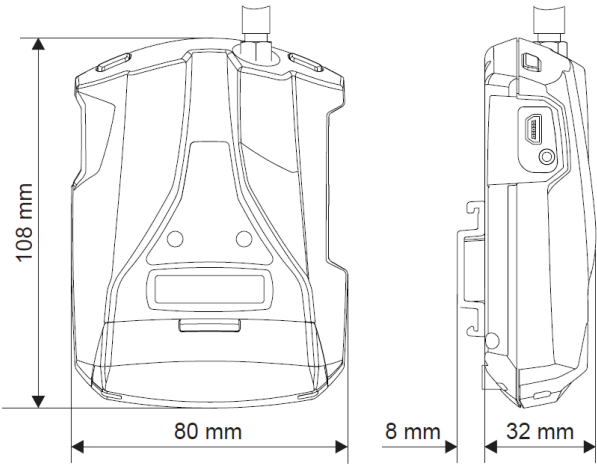

SYMBOLE AUF DEM GEHÄUSE

	Einschalttaste ON/OFF
	GPS-Antenne
	Taste für den Zugang zum Menü
 SIM	Slot für Mini-SIM
 SD	Slot für MicroSD-Karte
	Steckverbindung für Micro-USB

Gewicht	150 g	Gehäuse	Material Polykarbonat / ABS
----------------	-------	----------------	-----------------------------

Zeichnungen
Anschlussdarstellung

PUSH-WIRE-KLEMMLEISTE


Digitales Signal 6 - 24 Vdc

Digitaler Kontakt

Analoges Signal Strom
(Loop 4 - 20 mA)

Analoges Signal Spannung/Strom

LEGENDE

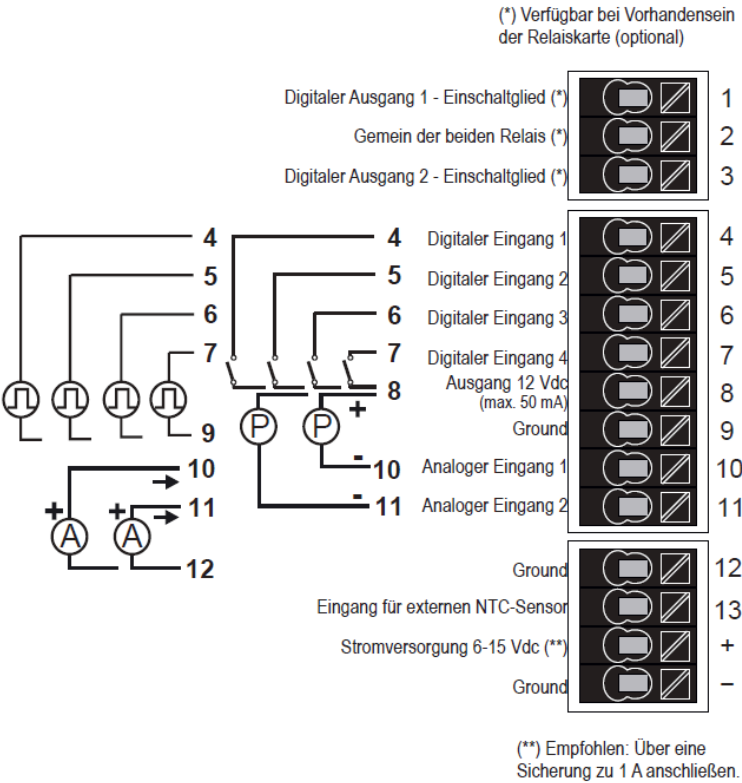


Zeichnungen

Funktionstasten

TASTE EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN UND TASTE SCROLL DISPLAY

MyALARM2 weist eine Taste PWR oben links auf (frontale Ansicht). Durch Drücken dieser Taste wird das Modul ein- und ausgeschaltet. Halten Sie die Taste PWR zum Ausschalten einige Sekunden gedrückt.

Außerdem weist das Gerät eine Taste SCR oben rechts auf (frontale Ansicht). Das Drücken dieser Taste gestattet das Scrollen der Parameter auf dem Display.

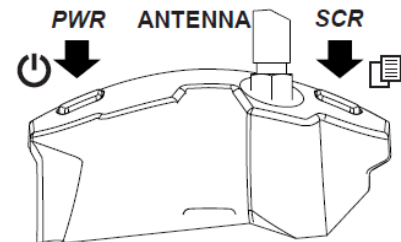

DM00190-0.stp


Zeichnungen

Funktionsweise der Klemmleiste


ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

EINSETZEN UND HERAUSZIEHEN AUS DEN KLEMMEN MIT PUSH-WIRE-VERBINDUNG


Einsetzen eines starren Kabels

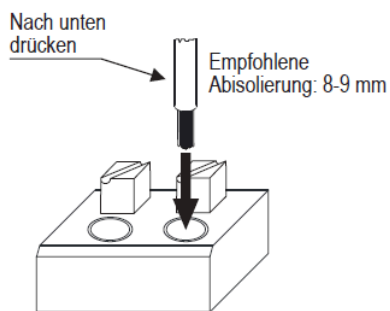

Einsetzen eines dünnen Kabels

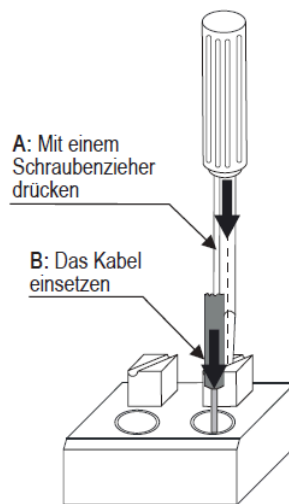

Herausziehen eines starren Kabels

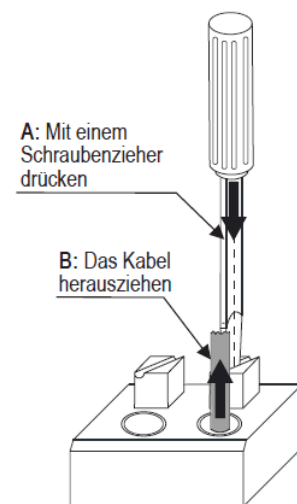

DM00190-0.stp

Zeichnungen

Einsetzen der SIM- und SD-Karte

EINSETZEN DER SIM-CARD UND DER SD-CARD


EINSETZEN DER SIM-CARD

Das Gerät MyAlarm2 weist einen Mini-SIM-Eingang auf der rechten Seite des Gehäuses. Stellen Sie beim Einlegen der Karte in den entsprechenden Sitz sicher, dass die Metallkontakte nach links ausgerichtet sind (wie auf der Abbildung illustriert).

EINSETZEN DER SD-CARD

Das Gerät MyAlarm2 weist einen SD-Card-Eingang auf, der für die Aktualisierung der Firmware des Gerätes und für die Aktualisierung der Informationen und der Parameter für die Verbindung mit den bekanntesten Providern verwendet werden kann. **Anm.: DEN INHALT DER MITGELIEFERTEN SD-CARD NICHT ENTFERNEN. ANDERENFALLS IST DIE DATENVERBINDUNG MIT DEM DIENST NICHT MÖGLICH.**

MyAlarm2. Der Eingang für MicroSD-Karte befindet sich auf der rechten Seite des Gehäuses. Stellen Sie beim Einlegen der SD-Karte in den entsprechenden Sitz sicher, dass die Metallkontakte nach links ausgerichtet sind (wie auf der Abbildung illustriert).

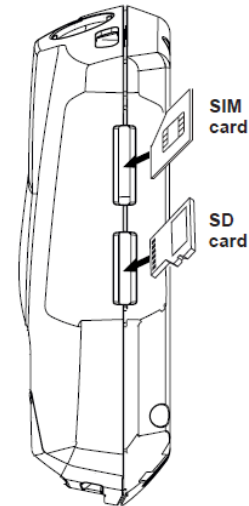

DM00190-0.stp

Zeichnungen

Anschluss Micro-USB


MICRO-USB-PORT UND STROMVERSORGUNG

Das Gerät weist einen Micro-USB-Port an der linken Seite des Gehäuses auf, der zur Konfiguration, zur Aktualisierung der Firmware und zum Nachladen der internen Batterie verwendet werden kann.

Zum Nachladen der internen Batterie verwenden:

- das mitgelieferte Netzteil zu 12 V, indem die Kabel an die Klemmen + und - (GND) angeschlossen werden.
- einen PC über den Micro-USB-Port mit Standardkabel.

Die Stromversorgung über den USB-Port ist nicht geeignet für feste Installationen oder Konfigurationen, in denen die Relais und/oder die digitalen Eingänge verwendet werden.

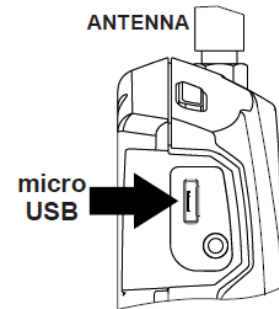


DM00190-0.stp

Zeichnungen
 Informationen zur Antenne

Elektrische Spezifikationen @ +25 °C

Frequency [MHz]	Max Gain [dBi]	Efficiency [%] / [dB]	Return loss min. [dB]	Impedance [Ω]	Operating Temperature [°C]
824 - 960	1.0 (peak) -0.5 (min)	65 / -1.8 (peak) 50 / -3.0 (min)	-4	50	-40 to +85
1710 - 1990	2.0 (peak) 0.5 (min)	65 / -1.8 (peak) 50 / -3.0 (min)	-6		
1920 - 2170	2.5 (peak) 2.0 (min)	65 / -1.8 (peak) 50 / -3.0 (min)	-6		

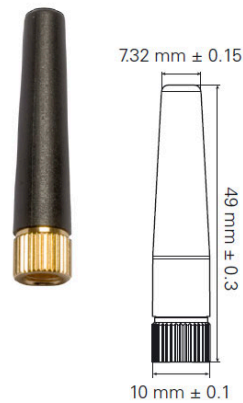

DM00190-0.stp



Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

