Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7
D-65366 Geisenheim
Tel.: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
Fax: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 78
www.wachendorff.de

Netzteil MLPS2000 für CUB-Serie und DITAK

- Eingang 85-250 VAC, Ausgang 24 VDC/200 mA
- geeignet für CUB4-Serie, CUB5, DITAK8/9
- einfache Montage durch Aufschrauben auf die Geräterückseite

Das Netzteil MLPS2000 liefert eine Ausgangsspannung von +24 VDC / 200 mA und wird einfach auf das zu versorgende Gerät aufgeschraubt.
Die Eingangsspannung ist flexibel von 85 bis 250 VAC .

Das Netzteil MLPS2000 wurde für folgende Geräte mit entwickelt:
- CUB4 Serie
- CUB5 Serie
- Tachometer DITAK8, DITAK9

Ausgangsspannung: + 24 VDC , max. 200 mA.
Die Stromaufnahme der jeweiligen Geräte und Sensoren entnehmen Sie bitte den jeweiligen Datenblättern.

Spannungsversorgung: 85 bis 250 VAC, 50/60 Hz, 14 VA.

Gehäuse: Kunststoffgehäuse B 67 mm x H 47 mm x T 33 mm.

Befestigung über mitgelieferte Abstandsbolzen auf das zu versorgende Gerät.

Anschluss: 2 Schraubklemmen für die Spannungsversorgung. Die Ausgangsspannung des MLPS2000 wird über Abstandsbolzen auf die Eingangsklemmen des zu versorgenden Gerätes gelegt.

Betriebsstemperatur: 0°C bis +60°C.

Lagertemperatur: -30°C bis +75°C.

Elektromagnetische Verträglichkeit CE konform:
Das Netzteil entspricht den Bestimmungen nach EN 61326 und EN 61000. Die genauen Spezifikationen erfragen Sie bitte in unserem Unternehmen.

Gewicht: ca. 47 g.

Lieferumfang: Gerät, Befestigungsmaterial.

Hersteller: Red Lion Controls, USA.

Bestellhinweise

Typ	Bestell-Nr.
Netzteil MPLS2000 Eingang : 85 bis 250 VAC Ausgang : 24 VDC, max.200 mA	MLPS2000

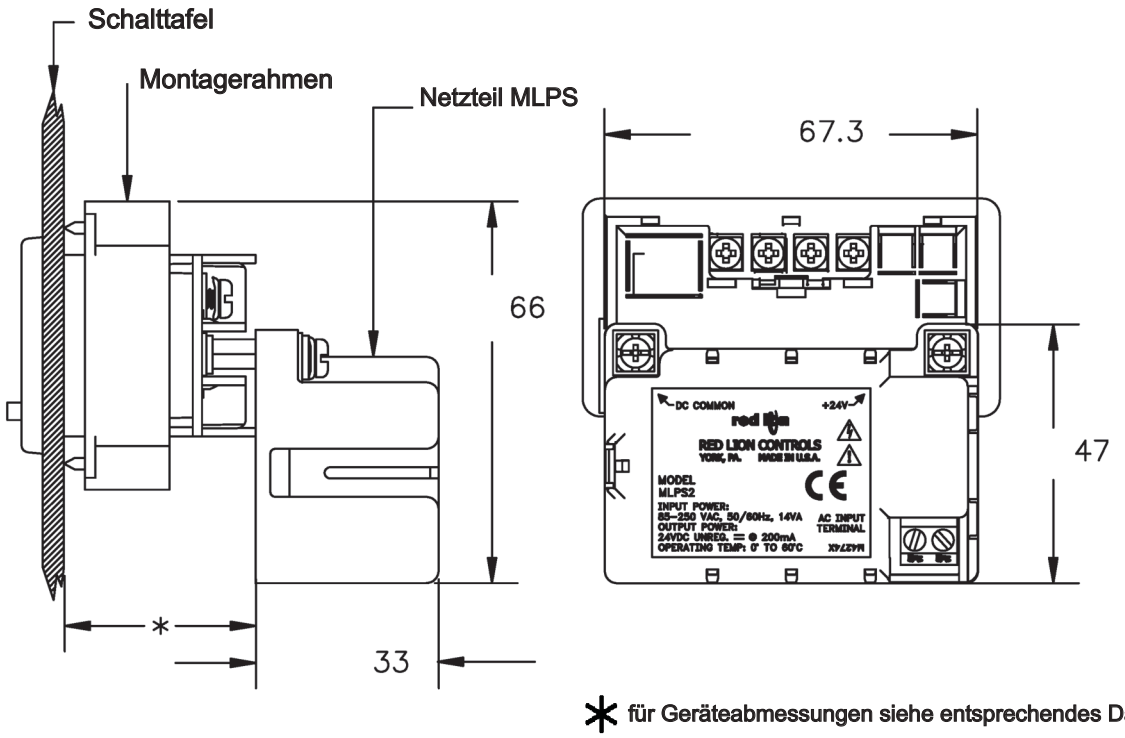

Abmessungen (in mm)